



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszervez Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitoconnect V

Típusjel: általános

Kezelési útmutató

Kezelési útmutató

a készülék üzemeltetője számára

VIESSMANN

Kommunikációs interfész a Vitavent 300-W szellőztetőrendszer internetes távellenőrzésére és távvezérlésére



VITOCONNECT V



Az Ön biztonsága érdekében

 Kérjük, hogy az emberi életet fenyegető veszélyek, a balesetek és az anyagi károk elkerülése érdekében pontosan tartsa be a biztonságtechnikai utasításokat.

A biztonságtechnikai utasítások magyarázata

 **Veszély**
Ez a jel személyi sérülések veszélyére figyelmeztet.

Fontos tudnivaló!

A Fontos tudnivaló címszó alatt kiegészítő információk találhatók.

 **Figyelem**
Ez a jel anyagi és környezeti károk veszélyére figyelmeztet.

Célcsoport

Ez az üzemeltetési utasítás a berendezés kezelője számára készült. Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint korlátozott testi, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, felügyelet mellett, valamint amennyiben a készülék biztonságos használatával kapcsolatos oktatásban részesültek, és tisztában vannak az ebből eredő veszélyekkel.

 **Figyelem**
Ne hagyja felügyelet nélkül a készülék közelében lévő gyermekeket.

- A gyermekek nem használhatják játékszerként a készüléket.
- A gyermekeknek tilos felügyelet nélkül tisztítási és felhasználói karbantartási munkálatokat végezni a készüléken.

A rendszeren végzendő munkákra vonatkozó biztonságtechnikai utasítások

A készülék csatlakoztatása

- A készüléket kizárólag képesítéssel rendelkező szakember csatlakoztathatja és helyezheti üzembe.
- Tartsa be az előírt villamos csatlakozási feltételeket.
- A meglévő felszerelés kizárólag képesítéssel rendelkező szakember révén módosítható.

 **Veszély**
A berendezésen szakszerűtlenül végrehajtott munkák életveszélyes balesetekhez vezethetnek. Elektromos szerelést csak villamosági szakember végezhet.

Az Ön biztonsága érdekében (folytatás)**A készüléken végzett munka**

- A készüléken végzett beállításokat és munkákat szigorúan a jelen üzemeltetési utasítás előírásai szerint végezze. A készüléken szükséges további munkát kizárólag képesítéssel rendelkező szakember végezheti.
- Ne nyissa ki a készüléket.
- Ne csavarozza le a burkolatot.
- A felszerelt alkatrészeket vagy a telepített kiegészítő tartozékokat soha ne módosítsa, illetve ne távolítsa el.
- A csatlakozásokat ne nyissa ki, illetve ne húzza után.

Kiegészítő részegységek, pót- és kopó alkatrészek**Figyelem**

- A berendezést károsíthatják, vagy működését negatívan befolyásolhatják mindazok a részegységek, amelyek bevizsgálása nem a berendezéssel együtt történt.
- A részegységek felszerelését vagy cseréjét kizárólag az illetékes szakcég végezheti.
 - Ha a készülék hálózati vezetéke sérült, akkor a hálózati vezetéket a gyártónak vagy a szervizképviselőnek vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

A rendszer üzemeltetésére vonatkozó biztonságtechnikai utasítások**Veszély**

A beszívott szennyezett levegő veszélyeztetheti a helyiségben tartózkodók egészségét.

- Az épületen kívül tilos a fali átvezető közelében belső égésű motorokat vagy egyéb olyan berendezést üzemeltetni, amelyek égéstermékeket vagy egyéb káros anyagokat bocsátanak ki.
- Ha kipufogógáz vagy égett szag jut be a külső levegővel a helyiségbe, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- A fali átvezetés közelében ne tároljon és ne használjon mérgező anyagokat.

A felállításhoz szükséges feltételek**Figyelem**

Meg nem engedett környezeti feltételek károsíthatják a rendszert és veszélyeztethetik a biztonságos üzemelést.

- Tartsa be a megengedett környezeti hőmérséklet értékeket a jelen üzemeltetési utasítás alapján.
- Kerülje a freonszármazékok okozta légszennyeződést (freonszármazékokat pl. festékek, oldó- és tisztítószeres tartalmaznak).
- Kerülje a (pl. folyamatos ruhaszáritás miatt) tartósan magas páratartalmat.

Teendők tűz esetén**Veszély**

Tűz esetén égési sérülés veszélye áll fenn.

- Kapcsolja ki a berendezést.
- ABC tűzbiztonsági osztályú, ellenőrzött tűzoltó készüléket használjon.

Üzemen kívül helyezés

! Figyelem

- Ha a készüléket hosszabb időn keresztül üzemen kívül helyezik, akkor a beépített komponensekben, pl. a szűrőknél kondenzvíz keletkezhet. Ezáltal fennáll a penészképződés veszélye.
Hagyja mindig bekapcsolva a készüléket, akkor is, ha senki nem tartózkodik a helyiségben.

Tartalomjegyzék

1. Garancia		6
2. Bevezető információk	Szimbólumok	7
	Rendeltetésszerű használat	7
	Tudnivalók a termékről	8
	Low-Power rádiókapcsolat	8
	Licencinformációk	8
	Első üzembe helyezés	8
	Gyári beállítások	8
	Energiatakarékossági javaslatok	9
	Javaslatok a nagyobb komfort érdekében	9
	■ Az igényeknek megfelelő lakásszellőztetés	9
3. A Vitoconnect V készülék kezelése	Áttekintés	10
4. Szellőztető rendszer kezelése ViCare alkalmazás segítségével	Előfeltételek	12
	Beállítások és információk	12
5. Szellőztető rendszer kezelése távvezérlővel	Kezelés 4-fokozatú gombbal	13
	Kezelés a Vitotrol 300-E távvezérlővel	14
	■ További beállítási és kijelzési funkciók	14
6. Funkciók a Vitovent 300-W-val együtt		15
7. Rendszer csatlakoztatása	Internet-összeköttetés beállítása	17
	■ Access Point bekapcsolása/kikapcsolása	17
	■ WLAN első beállítása	17
	Regisztrált Vitoconnect V kijelentkeztetése a ViCare alkalmazásból	18
8. Információk és üzenetek	Licencinformációk lekérdezése	19
	■ Licencinformációk lekérdezése a TCU 100 beépített kommunikációs modulhoz	19
	■ Harmadik gyártóktól származó komponensek licencinformációinak megjelenítése	19
	■ Third Party Software	19
	Üzenetek lekérdezése	20
	Információk lekérdezése	20
9. Be- és kikapcsolás	Lakásszellőztetés ki- és bekapcsolása	21
	■ Lakásszellőztetés kikapcsolása	21
	■ Lakásszellőztetés bekapcsolása	21
10. Mi a teendő?	🔧 sárgán világít	22
	🔧 pirosan világít	22
	🔧 pirosan villog	22
11. Karbantartás	Tisztítás	23
	■ Szűrőcsere üzemmód be- és kikapcsolása	23
12. Címszójegyzék		24

Garancia

Nem vállalunk garanciát olyan elmaradt haszonért, elmaradt megtakarításokért, illetve közvetett vagy közvetlen következményes károkért, amelyek a készülékbe épített Wi-Fi egység vagy a kapcsolódó internetes szolgáltatások használatából erednek. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen alkalmazásból származó károkra.

A garancia azokra a tipikusan előforduló károkra korlátozódik, amelyek megtérítése – feltéve, hogy a lényeges szerződéses kötelezettség enyhe fokú gondatlanságból történő megsértéséről van szó – először teszi lehetővé a szerződés szabályszerű végrehajtását.

A garancia korlátozása nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a károk szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt következtek be, vagy ha a termékfelelősségről szóló törvény alapján a garanciavállalás kötelező.

Mindenkor a Viessmann aktuális árjegyzékében olvasható Általános Értékesítési Feltételek érvényesek.

A Viessmann alkalmazások használatára a mindenkori adatvédelmi rendelkezések és felhasználási feltételek érvényesek. A Push értesítéseket és e-mail szolgáltatásokat a hálózatüzemeltetők nyújtják, így ezekért a Viessmann nem vállal felelősséget. Eerre vonatkozóan az adott hálózatüzemeltetők üzleti feltételei az irányadók.

Szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Utalás további információkat tartalmazó másik dokumentumra
	Munkafázis az ábrákon: A számozás a munkamenet sorrendjének felel meg.
	Figyelmeztetés személyi sérülésekre
	Figyelmeztetés anyagi és környezeti károokra
	Feszültség alatt álló tartomány
	Fokozottan vegye figyelembe.
	- Az alkatrészt hallhatóan be kell pattintani. - vagy - Hangjelzés
	- Használjon új alkatrészt. - vagy - Szerszám használata esetén: tisztítsa meg a felületet.
	Az alkatrészt szakszerűen ártalmatlanítsa.
	Az alkatrészt vigye megfelelő gyűjtőhelyre. Az alkatrészt ne dobja a háztartási hulladékba.

Rendeltetésszerű használat

A Vitoconnect V készülék rendeltetésszerűen csak a Vitovent 300-W lakásszellőztető rendszerrel együtt telepíthető és üzemeltethető a hozzá tartozó szerelési, szervizelési és üzemeltetési utasítások figyelembevételével.

A Vitoconnect V készülék a megfelelő felhasználói felületekkel kizárólag a következő célokra használható:

- A rendszerek felügyelete
- A rendszerek kezelése
- A rendszerek optimalizálása

A kommunikációs interfészek esetében a helyszínen biztosítani kell, hogy a rendszerkövetelmények az összes meghatározott átviteli közegre vonatkozóan mindenkor teljesüljenek. Az áramellátáshoz kizárólag az erre a célra meghatározott komponenseket (pl. tápegységeket) alkalmazza.

A rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy a berendezésre jellemzően engedélyezett részegységekkel együttes, helyhez kötött telepítés valósuljon meg.

Rendeltetésszerű használat (folytatás)

A készülék helytelen használata, ill. szakszerűtlen kezelése (pl. a készülék felnyitása az üzemeltető által) tilos, és a garancia elvesztéséhez vezet. Helytelen használat esete forog fenn akkor is, ha a Viessmann rendszer részegységeinek rendeltetésszerű funkcióit módosítják.

Fontos tudnivaló!

A készüléket kizárólag házi használatra terveztük, azaz a készülék betanítás nélkül is biztonságosan kezelhető.

Tudnivalók a termékről

A Vitoconnect V-vel lehet összekapcsolni a Vitotent 300-W központi lakásszellőztető rendszert az internettel. Ezáltal a szellőztető rendszert mobil végkészülékkel tudja kezelni a ViCare alkalmazáson keresztül. Ha az Ön szakcége a Vitoconnect V-t egy Viessmann One Base hőtermelővel ellátott rendszerhálózatba integrálta, akkor a szellőztető rendszer a hőtermelő kezelőegységén keresztül működtethető.

Kezelő egységek és alkalmazások

A Vitoconnect V típus esetében a szellőztetőrendszer kezelése az alábbi eszközök és alkalmazások segítségével valósítható meg:

- ViCare alkalmazás
- Vitotrol 300-E
- 4-fokozatú nyomógombos kezelőegység

Low-Power rádiókapcsolat

A Low-Power rádiókapcsolat egy vezeték nélküli kapcsolat az adatok továbbítására, pl. egy távvezérlőn keresztül.

Az Ön szakcége alacsony teljesítményű rádiókapcsolaton keresztül csatlakoztathatja az Ön rendszerét a Viessmann kiegészítő tartozékaihoz.

Licencinformációk

Ez a termék tartalmaz idegen szoftvereket, azon belül harmadik féltől származó szoftvereket is („Third-party Components”). Ön a mindenkor licencfeltételek betartása mellett jogosult az idegen szoftver használatára.

A beépített TCU kommunikációs modul licencei: lásd a 19. oldalon.

Első üzembe helyezés

A szabályozó első üzembe helyezését és a helyi, illetve építészeti adottságokhoz történő hozzáigazítását, valamint a kezelés betanítását az Ön szakcége végzi el.

Gyári beállítások

Az Ön lakásszellőztető rendszere és kommunikációs interfésze gyárilag előre be van állítva, ezzel a szakcég általi üzembe helyezést követően üzemkés:

Fagyvédelem

- Szellőztető készülékének fagyvédelme biztosított.

Lakásszellőztetés

- A lakásszellőztetés előre be van állítva.

Téli/nyári átállítás

- Az átállítás automatikusan történik.

Dátum és pontos idő

- A dátumot és a pontos időt a szakcég állította be.

A beállításokat a saját egyéni igényeinek megfelelően bármikor módosíthatja a ViCare alkalmazás vagy a Vitotrol 300-E rádiós távvezérlő segítségével.

Áramszünet

Áramszünet esetén a beállítások nem vesznek el.

Energiatakarékossági javaslatok

- Ha rövid ideig távol van, csökkentse a szellőzési fokozatot.
- Ha elutazik, távolléte idejére csökkentse a szellőzési szintet.


Javaslatok a nagyobb komfort érdekében

Az igényeknek megfelelő lakásszellőztetés

Magasabb páratartalom vagy erős szagterhelés, például főzés esetén növelje a légcseré mértékét. Ehhez növelje a szellőztetési fokozatot.

Áttekintés

Kezelő- és kijelzőelemek

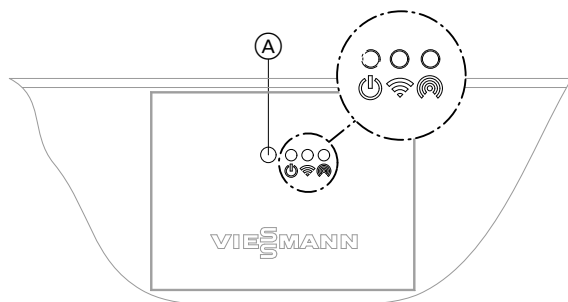

1. ábra

- Ⓐ Kezelő nyomógomb
- ⏻ Állapotjelző LED, fehér, sárga, piros
- 📶 Kapcsolatjelző LED, fehér, sárga, piros
- 📡 Kommunikációs LED, fehér

A LED-kijelzések jelentése

LED	Kijelzés	Jelentés
⏻	Folyamatosan fehérén világít.	A szellőztető rendszer és a Vitoconnect V üzemben van.
	Folyamatosan sárgán világít.	Szervízüzenet: - A szellőztető rendszer szervízüzenete áll fenn. - A szellőztető rendszer és a Vitoconnect V üzemben van. - Kérdezze le az üzenetet a ViCare alkalmazásban vagy a Vitotrol 300-E-n. - Végeztesse el a szervízmunkákat az Ön szakcéggel.
	Sárgán és lassan villog.	Szűrőcsere kijelzése: Cserélje ki a szűrőt a szellőztető készülékében és az elszívó szelepekben: lásd a „Vitovent 300-W” üzemeltetési utasítását.
	Sárgán és gyorsan villog.	Szűrőcsere mód: - A szűrőcsere mód aktív. - Mindkét ventilátor ki van kapcsolva.
	Folyamatosan pirosan világít.	Figyelmeztető üzenet: - Figyelmeztetés áll fenn a szellőztető rendszeren vagy a Vitoconnect V készüléken. - A szellőztető rendszer és/vagy a Vitoconnect V üzemben van. - Kérdezze le az üzenetet a ViCare alkalmazásban vagy a Vitotrol 300-E-n. - Ha a figyelmeztető üzenet állandóan jelen van, értesítse a szakcéget.
	Pirosan és gyorsan villog.	Üzemzavarjelzés: - Figyelmeztetés áll fenn a szellőztető rendszeren vagy a Vitoconnect V készüléken. - A szellőztető készülék nem üzemel. - Kérdezze le az üzenetet a ViCare alkalmazásban vagy a Vitotrol 300-E-n. - Azonnal értesítse a szakcéget. Az üzemzavart a lehető leghamarabb hárítsa el.

Áttekintés (folytatás)

LED	Kijelzés	Jelentés
	Lassan és féhéren villog.	Kapcsolódás a Wi-Fi-hez.
	Folyamatosan féhéren világít.	Létrejött a kapcsolat az Internettel/Viessmann szerverrel.
	Gyorsan és féhéren villog.	Kapcsolódás a Viessmann szerverhez.
	Sárgán és lassan villog.	Hibás Wi-Fi referencia vagy hibás Wi-Fi hozzáférési adatok. Nem lehet kapcsolódni a Wi-Fi-hez
	Folyamatosan sárgán világít.	A WLAN-jel gyenge. Gyenge WLAN-jel ellenére is fennáll a kapcsolat a Viessmann szerverrel.
	Pirosan és lassan villog.	A kapcsolatot nem sikerült létrehozni a Viesmann szerverrel.
	Folyamatosan pirosan világít.	Nincs Wi-Fi jel
	Lassan és féhéren villog.	Készen áll az Access-Pointhoz való kapcsolódásra vagy Access-Pointhoz való kapcsolódás indítása
	Folyamatosan féhéren világít.	Létrejött a kapcsolat az Access-Pointtal.
  	Egyidejűleg gyorsan és féhéren villognak.	Nem lehet aktiválni az Access Pointot, mert egy másik fölérendelt kezelőkészülék kapcsolódik.
	Egyidejűleg folyamatosan féhéren világítanak.	A szellőztető rendszer üzembe helyezési folyamata nem fejeződött be. Értesítse a szakszervízt.
	Egyidejűleg röviden féhéren felvillannak.	▪ Szűrőcsere indítása: Tartsa nyomva az (A) gombot több mint 5 másodpercig. ▪ Szűrőcsere kijelzésének visszaállítása: Tartsa nyomva az (A) gombot több mint 5 másodpercig.
	Egyidejűleg röviden féhéren felvillannak.	Túl hosszú ideig tartotta nyomva az (A) kezelőgombot. Engedje el a kezelőgombot.

Előfeltételek

A ViCare App lehetővé teszi, hogy a **teljes** rendszert egyetlen hordozható végkészületről – pl. okostelefonról – kezelje.

A rendelkezésre álló funkciók a rendszer felszereltségétől függenek.

A kezeléshez ellenőrizze a következő rendszerkövetelményeket a ViCare alkalmazásban:

- WIFI-kapcsolat a router és az internet-kapcsolatra alkalmas szabályozó között
- Az alábbi operációs rendszert futtató okostelefon vagy táblagép:
 - iOS
 - Android

A ViCare alkalmazás használatával kapcsolatos további információkért lásd: **www.vicare.info**.

Beállítások és információk

A ViCare alkalmazásban minden beállítást elvégezhet a rendszeréhez.


A ViCare alkalmazással aktuális információkat és értékeket kérdezhet le.

Példák:

- Súly a beállításokhoz és lekérdezésekhez
- Beállítások és információk a lakásszellőztetéshez, pl. szellőztetési fokozat és időprogramok

- Beállítások és információk a gyors kiválasztáshoz, pl. intenzív szellőzés és csendes szellőzés működési ideje
- Beállítások és információk a bypasshoz, pl. üzemmód
- Információk a rendszer áttekintéshez, pl. a szűrő élettartama és a következő karbantartás
- Licencinformációk
- Az internetkapcsolat állapota

Kezelés 4-fokozatú gombbal

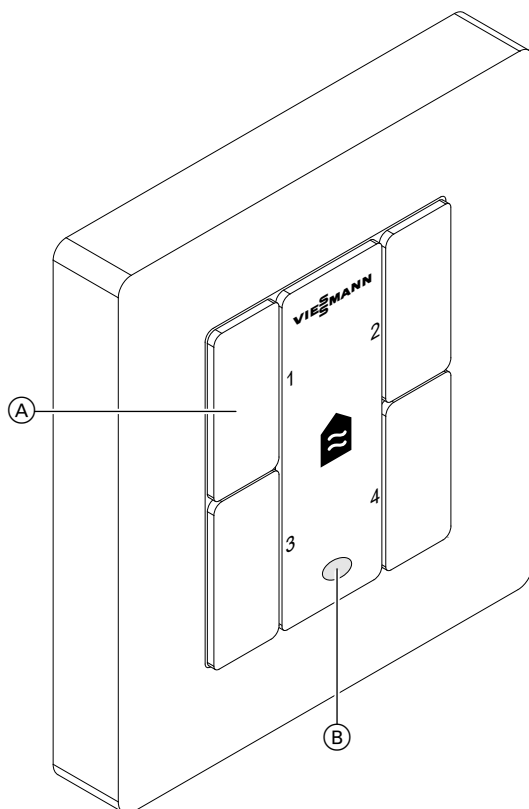

2. ábra

- (A) Nyomógomb
(B) Szűrőcsere-kijelzés

A kívánt szellőztési fokozatot az 1 - 4 gombok segítségével állíthatja be.


Fokozat/ nyomógomb	Szellőztetési fokozat
1	Nedvesedés elleni szellőztetés: Minimális levegő-térfogatáram
2	Csökkentett szellőztetés: Csökkentett levegő-térfogatáram
3	Névleges szellőztetés: Normál levegő-térfogatáram
4	Intenzív szellőztetés: Maximális levegő-térfogatáram

Fontos tudnivaló!

Az Ön szakcége kiszámította és az üzembe helyezés során beállította az Ön épületéhez szükséges levegő-térfogatáramokat.

Ha a szűrőcsere-jelző pirosan világít, cserélje ki a szűrőket a szellőztető készülékben és az elszívó szelepekben: lásd a „Szűrő cseréje” c. fejezetet.

Kezelés a Vitotrol 300-E távvezérlővel

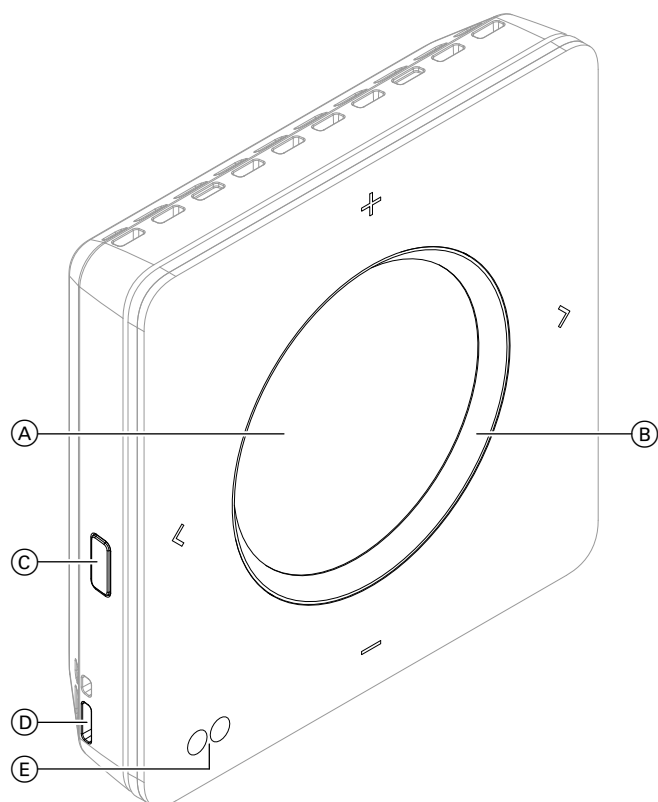

3. ábra

- Ⓐ Kijelző
- Ⓑ Fénygyűrű („Lightguide“)
- Ⓒ Kezelőgomb „Beállítások” menü
- Ⓓ Belsőhőmérséklet- és nedvességérzékelő
- Ⓔ Közelség- és fényerő-érzékelő
- ⏪ ⏩ ■ Lapozás a kijelzőn.
- Kiválasztás nyugtázása.
- Megkezdett beállítás megszakítása.
- + - ■ Értékbeállítás.
- Kiválasztás nyugtázása.
- Megkezdett beállítás megszakítása.



A „Vitotrol 300-E” üzemeltetési utasítása

További beállítási és kijelzési funkciók

Ha a szellőztető rendszert egyedül, más Viessmann készülék **nélkül** (pl. hőtermelő) üzemeltetik, akkor minden beállítást a szellőztetés menüben végezzen el.

- Szellőzés üzemmód
- Szellőztetési fokozatok

- Zajcsökkentett szellőzés
- Intenzív szellőztetés
- Bypass-vezérlés
- Szellőző cockpit

Funkciók a Vitovent 300-W-vel együtt

A következő beállításokat és lekérdezéseket a ViCare App-pal vagy a Vitotrol 300-E-vel végezze el.

Üzem módok

Kijelzés	Üzem mód	Funkció
Szellőztetés: csak akkor jelenik meg, ha a „szellőztetés” van kiválasztva		
Megjelenik a  és a beállított szellőztetési fokozat: ▪ $\approx^1$ „1. fokozat” ▪ $\approx^2$ „2. fokozat” ▪ $\approx^3$ „3. fokozat” ▪ $\approx^4$ „4. fokozat”	„Állandó üzem”	A helyiségek állandó szellőztetése a beállított szellőztetési fokozat mellett történik.
Megjelenik a  és a beállított szellőztetési fokozat: ▪ $\approx^1$ „1. fokozat” ▪ $\approx^2$ „2. fokozat” ▪ $\approx^3$ „3. fokozat” ▪ $\approx^4$ „4. fokozat”	„Időprogram”	A szobákat az időprogram szerint szellőztetik. Példa: 1. időszáv 08:00 és 16:00 óra között: Ön nincs otthon, és az 1-es „ Nedvesedés elleni szellőztetés ” szellőztetési fokozattal szellőztet. 2. időszáv 16:00 órától: Ön otthon van, és a 3-as „ Névtelen szellőztetés ” szellőztetési fokozattal szellőztet.
Megjelenik a  és a beállított szellőztetési fokozat: ▪ $\approx^1$ „1. fokozat” ▪ $\approx^2$ „2. fokozat” ▪ $\approx^3$ „3. fokozat” ▪ $\approx^4$ „4. fokozat”	„Időprogram” érzékelő prioritással	A szobákat az időprogram szerint szellőztetik. Ha a ViCare klímaérzékelő túlzott páratartalmat mér, vagy egy bizonyos időn belül a páratartalom növekedését érzékeli, a szellőztetési fokozat az időprogramtól függetlenül max. 20%-kal nő. Ha a ViCare klímaérzékelő túl alacsony páratartalmat mér, pl. télen, akkor a szellőztetési fokozat az időprogramtól függetlenül max. 20%-kal csökken. Fontos tudnivaló! Ehhez az üzemmóddhoz legalább egy ViCare klímaérzékelő legyen a Vitocconnect V-hez csatlakoztatva.

Gyorsválasztó

2 gyorsválasztó áll rendelkezésre, „Intenzív szellőztetés” és „Zajcsökkentett szellőzés”.

Intenzív szellőztetés

Ha a helyiségeket átmenetileg intenzíven szeretné szellőztetni, akkor kapcsolja be az „Intenzív szellőztetés” funkciót. A helyiségek szellőztetése 4-es szellőztetési fokozaton történik beállítható időtartamban (a gyári beállítás 30 perc). Az „Intenzív szellőztetés” után az előzőleg aktív üzemmód folytatódik.

Zajcsökkentett szellőztetés

Ha átmenetileg különösen csendes módon kíván szellőztetni, akkor kapcsolja be a **„Zajcsökkentett szellőztetés”** funkciót. A helyiségek szellőztetése 1-es szellőztetési fokozaton történik beállítható időtartamban (a gyári beállítás 30 perc). A **„Zajcsökkentett szellőztetés”** után az előzőleg aktív üzemmód folytatódik.

Bypass-vezérlés

Ha a meleg évszakban nem szeretné előmelegíteni a bevezetett levegőt, akkor aktiválhatja a nyár-bypass. Ennek hatására a kivezetett levegő nem melegíti elő a bevezetett levegőt. A nyár-bypass automatikusan nyit vagy zár egy fix 7 °C-os külső hőmérsékleti határérték szerint. Ha a Vitovent 300-W-t Viessmann One Base-zel rendelkező hőszivattyúval üzemeltetik, akkor a bypass ág csak a hőszivattyú hűtés vagy kikapcsolt üzemében engedélyezett.

Fagyvédelem

A Vitovent 300-W automatikus elektromos előfűtő regiszterrel működő fagyvédelmi funkcióval rendelkezik. Le tudja kérdezni, hogy a fagyvédelem aktuálisan aktív-e.

Internet-összeköttetés beállítása

Ön a ViCare alkalmazással szeretné működtetni szel-
lőztető rendszerét mobilhálózatokon keresztül. Ehhez
egyszer be kell állítania az internetkapcsolatot a
Viessmann szerverhez.

Fontos tudnivaló!

*Előfordulhat, hogy a szakcég már csatlakoztatta a
berendezését. Ebben az esetben nyissa meg a
ViCare alkalmazást, és kövesse az ott megjelenő uta-
sításokat a komponens hozzáadásához.*

Hozzáférési adatok az internetkapcsolat beállításához



4. ábra

1. Aktiválja az Access Pointot a Vitoconnect V készülé-
ken: Lásd az „Access Point aktiválása/deaktivá-
lása” című fejezetet.

2. Indítsa el a ViCare alkalmazást a mobil eszközén.
Kövesse az utasításokat lépésről lépésre.
Ehhez először csatlakoztassa mobilkészülékét
közvetlenül a Vitoconnect V Access Pointjához.
Ehhez adja meg az Access Point nevét:
„Viessmann-xxxx” és a „WPA2” jelszót.
Amint létrejön a kapcsolat az Access Pointtal, a
ViCare alkalmazással közvetlen hozzáférést kap a
rendszeréhez.
3. A következő lépésekben a ViCare App alkalmazás
segítségével WLAN-kapcsolatot hoz létre a
Vitoconnect V és a Viessmann szerver között az
otthoni WLAN-on keresztül. Ehhez a WLAN-router-
nek kapcsolódnia kell az internethez.
Szüksége van az otthoni WLAN-hoz szükséges
hozzáférési adatokra, pl. a hálózati kulcsra.



Lásd a „WLAN első beállítás a” c. fejezetet.

4. Kapcsolja ki az Access-Pointot.

Access Point bekapcsolása/kikapcsolása

A Vitoconnect V összekapcsolásához a mobil végké-
szülékkel aktiválja az Access-Pointot.

Az Access Pointra a következő funkciókhoz és lekér-
dezésekhez van szüksége:

- A rendszer csatlakoztatása a Viessmann szerverhez
az otthoni WLAN-on keresztül, pl. ha új WLAN-rou-
terrel rendelkezik.
- A jelszó módosítása a ViCare alkalmazáson keresz-
tül történő működéshez.
- Harmadik féltől származó komponensek licencada-
tainak lekérdezése: lásd a „Licencadatok lekérde-
zése” című fejezetet.

Access-Point aktiválása

Röviden nyomja meg a kezelőgombot: lásd a 10. olda-
lon.

A  lassan fehéren villog, amíg a kapcsolat létrejön.
Ha a kapcsolat sikeres, a  szimbólum folyamatosan
fehéren világít.

Access-Point inaktiválása

Röviden nyomja meg ismét a kezelőgombot.

A  kialszik.

WLAN első beállítása

A regisztrált ViCare alkalmazással rendelkező végbe-
rendezésnek a Vitoconnect V WLAN-tartományán
belül kell lennie.

1. Aktiválja az Access-Pointot a Vitoconnect V készülé-
ken: nyomja meg röviden az  kezelőgombot
(lásd a 10. oldalt).



Lásd az „Access Point aktiválása/deaktivá-
lása” című fejezetet.

A ViCare alkalmazás csatlakozik a
Vitoconnect V-hez.

2. Válassza újra a WLAN-t a
ViCare App alkalmazásban a „Beállítások” →
„Kommunikációs modul” → „Hálózat konfigurá-
lása” menüpont alatt. Kövesse a ViCare App alkal-
mazás utasításait.

Regisztrált Vitoconnect V kijelentkeztetése a ViCare alkalmazásból

Ha a Vitoconnect V egy bérelt ingatlanban van telepítve, és Ön regisztrálta a rendszert a ViCare alkalmazásban, akkor bérlőváltáskor törölni kell a Vitoconnect V regisztrációját a ViCare alkalmazásból. Ezt a ViCare alkalmazásban a korábbi bérlő, a szakcég vagy a Viessmann műszaki szolgálata teheti meg. Az új felhasználó csak ezután csatlakoztathatja az otthonában telepített Vitoconnect V készüléket a ViCare alkalmazáshoz.

Válassza ki ehhez a ViCare alkalmazásban a **„Beállítások”** → **„Általános”** → **„Rendszer regisztráció törlése”** menüpontot.

Licencinformációk lekérdezése

Licencinformációk lekérdezése a TCU 100 beépített kommunikációs modulhoz

Az alkalmazott „Külső szoftver” licencinformációk lekérdezéséhez WLAN-kompatibilis eszközre van szükség, pl. okostelefon vagy PC. Végezze el a következő munkafázisokat:

1. Csatlakoztassa a mobil végkészüléket ugyanahhoz a WLAN-hoz, mint a Vitoconnect V készüléket.
2. Olvassa ki a kommunikációs modul IP-címét a WLAN-ban a router konfigurációs oldalán keresztül.

3. Írja be a TCU 100 kommunikációs modul meghatározott IP-címét a végberendezés böngésző programjába.
Megjelennek a kívánt licencadatok.

Harmadik gyártótól származó komponensek licencinformációinak megjelenítése

1. Aktiválja az Access Pointot a Vitoconnect V készüléken: Lásd az „Access Point aktiválása/deaktiválása” című fejezetet.
2. Jelenítse meg a végkészülék Wi-Fi-beállításait.
3. Csatlakoztassa végkészülékét a „**Viessmann-<xxxx>**” Wi-Fi-hez.
Megjelenik a jelszókérdés.
4. Jelszóként adja meg a „**Viessmann-<xxxx>**” Wi-Fi WPA2 hálózati kulcsát.
5. Nyissa meg a csatlakoztatott mobilkészülék internetböngészőjében a **192.168.0.1** IP-címet.
6. Kövesse a „**Third-party Components Licenses**” linket.

Fontos tudnivaló!

A WPA2 hálózati kulcsot a címkén találja: lásd az „Internetkapcsolat létrehozása” című fejezetet.

Third Party Software

1 Overview

This product contains third party software, including open source software. You are entitled to use this third party software in compliance with the respective license conditions as provided in this document. A list of used third party software components and of license texts can be accessed by connecting your boiler, like it is mentioned in the manual.

2 Acknowledgements

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>). This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com) and software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

3 Disclaimer

The open source software contained in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The single licenses may contain more details on a limitation of warranty or liability.

4 How to Obtain Source Code

The software included in this product may contain copyrighted software that is licensed under a license requiring us to provide the source code of that software, such as the GPL or LGPL. To obtain the complete corresponding source code for such copyrighted software please contact us via the contact information provided in section 5 below indicating the built number you will find in the licensing information section, which can be accessed as outlined in this document. This offer is not limited in time and valid to anyone in receipt of this information.

Licencinformációk lekérdezése (folytatás)

5 Contact Information

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Germany
Fax +49 64 52 70-27 80
Phone +49 64 52 70-0
open-source-software-support@viessmann.com
www.viessmann.de

Üzenetek lekérdezése

A ViCare App-pal vagy a Vitotrol 300-E-vel lehívhatja a Vitoconnect V és/vagy a szellőztető rendszer üzeneteit és az üzenetekkel kapcsolatos további információkat.

Információk lekérdezése

A ViCare alkalmazáson keresztül tájékoztatást kérhet a rendszer üzemállapotáról. A ViCare alkalmazás többek között áttekintéseket tartalmaz az aktuális működési adatokról, pl. szellőztetési fokozatok, energiafelhasználás, hatékonyság

Lakásszellőztetés ki- és bekapcsolása

Lakásszellőztetés kikapcsolása



Figyelem

Ha tartósan kikapcsolja a szellőztető készüléket, akkor a szellőztető készülékben és az épületben fennáll a nedvesség okozta károk veszélye.

- Csak akkor kapcsolja ki a készüléket, ha arra feltétlenül szükség van.
- Arra az időre, amíg nem tartózkodik az épületben, használja az ajánlott üzemmódokat, pl. az üzemmódot hosszabb távollét esetén.

Húzza ki a Vitoconnect V és a szellőztető rendszer hálózati csatlakozóját a csatlakozóaljzatból.

Lakásszellőztetés bekapcsolása



Veszély

A hibás vagy sérült hálózati vezeték életveszélyes balesetekhez vezethet.

A szellőztető rendszert és a Vitoconnect V készüléket nem szabad hibás vagy sérült hálózati vezetékkel működtetni. Cseréltesse ki a hibás hálózati csatlakozóvezetékét.

Dugja be a Vitoconnect V és a szellőztető rendszer hálózati csatlakozóját a csatlakozóaljzatba.

Néhány másodperc elteltével a Vitoconnect  LED-je folyamatosan fehér fénnel világít. A szellőztető rendszer és a Vitoconnect V üzemkész.



Veszély

A hibásan csatlakoztatott hálózati vezeték életveszélyes balesetekhez vezethet.

A hibás csatlakozóvezetékét csak szakképzett villanyszerelő vagy a Viessmann műszaki szolgálata cserélheti ki.

Mi a teendő?

sárgán világít

Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Karbantartási üzenet Elérkezett a következő karbantartás időpontja, amelyet a szakszerviz állított be.	A ViCare alkalmazásban vagy a Vitotrol 300-E készüléken. ▪ Kérdezze le az üzenetet. ▪ Jegyezze fel az üzenetet. ▪ Értesítse a szakcéget. Végeztesse el a karbantartást a szakcégével.

pirosan világít

Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Figyelmeztető üzenet: Figyelmeztetés a szellőztető rendszer vagy a Vitoconnect V készülék szokatlan viselkedése vagy üzemállapota miatt.	A ViCare alkalmazásban vagy a Vitotrol 300-E készüléken. ▪ Kérdezze le az üzenetet. ▪ Jegyezze fel az üzenetet. ▪ Ha a figyelmeztető üzenet állandóan jelen van, értesítse a szakcéget. A szellőztető rendszer mindaddig korlátozott üzemben marad, amíg az ok meg nem szűnik.

pirosan villog

Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Üzemzavarjelzés: Üzemzavar áll fenn a Vitoconnect V készüléken vagy a szellőztető rendszeren.	A ViCare alkalmazásban vagy a Vitotrol 300-E készüléken. ▪ Kérdezze le az üzenetet. ▪ Jegyezze fel az üzenetet. ▪ Értesítse a szakcéget.

Tisztítás

- A szellőztető rendszer és a Vitoconnect V készülék burkolata a kereskedelemben szokványos háztartási tisztítószerrel (kivéve súrolószerekkel) tisztítható.
- A szellőztető készülék külsőlevegő- és kivezetett-levegő-szűrőit, valamint az elszívó szelepek szűrőit rendszeresen tisztítani kell. A szűrőket évente **egyszer** ajánlott cserélni.




Figyelem

A por lerakódása a szellőztető készülék meghibásodását okozhatja.

Külső- és kivezetettlevegő-szűrő nélkül ne kapcsolja be a szellőztető rendszert.

- Javasoljuk, hogy a szellőztető berendezésen és a vezetékrendszeren rendszeresen (évente egyszer) végeztesen karbantartást és szükség esetén tisztítást a fűtési szakcéggel/a szellőztető berendezés szakcéggel.
- Ezért azt ajánljuk, hogy kössön karbantartási szerződést egy fűtési szakcéggel/a szellőztető berendezés szakcéggel.
A karbantartás elmulasztása kockázatot jelent. A rendszeres tisztítás és karbantartás garantálja a higiénikus, környezetkímélő és energiatakarékos üzemeltetést.

Szűrőcsere üzemmód be- és kikapcsolása

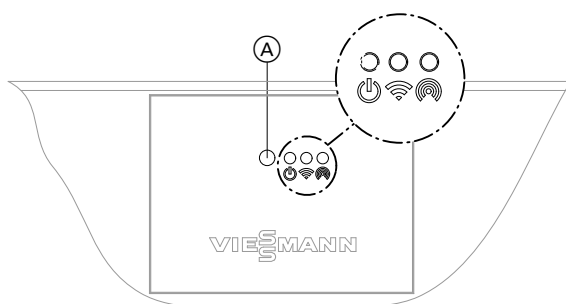

5. ábra

- Ⓐ Kezelő nyomógomb
- ⏻ Állapotjelző LED, fehér, sárga, piros
- 📶 Kapcsolatjelző LED, fehér, sárga, piros
- 📡 Kommunikációs LED, fehér



Figyelem

Ha a nyitott szellőztető készüléket szűrő nélkül üzemelteti, porlerakódások keletkeznek a készülékben. Ezek a porlerakódások meghibásodást okozhatnak.

A szűrők cseréje **előtt** indítsa el a szűrőcsere üzemmódot.

Szűrőcsere mód befejezése: a szűrőcsere kijelzés visszaállítása

Az Ⓐ kezelőgombot 5 mp-nél **hosszabb ideig** tartsa lenyomva. Amint mind a 3 LED egyszer fehérén felviláglik, engedje el a nyomógombot.

A szűrőcsere-jelző minden kezelőegységben (pl. a ViCare alkalmazásban vagy a Vitotrol 300-E készüléken) visszaáll.

Szűrőcsere üzemmód bekapcsolása

Az Ⓐ kezelőgombot 5 mp-nél **hosszabb ideig** tartsa lenyomva. Amint mind a 3 LED egyszer fehérén felviláglik, engedje el a nyomógombot.

A szellőztetőberendezés kikapcsolja a ventilátorokat. A ⏻ LED sárga színnel gyorsan villog.



Szűrőcsere

A „Vitovent 300-W üzemeltetési utasítása”

Szűrőcsere mód befejezése: a szűrőcsere kijelzés visszaállítása nélkül

Az Ⓐ kezelőgombot 5 mp-nél **rövidebb ideig** tartsa lenyomva.

A szellőztető készülék ismét bekapcsolja a ventilátorokat.

Címszójegyzék

Szimbólumok

4-fokozatú gomb..... 13

A

Access Point..... 17, 19

Alkalmazás..... 12

Á

Áramszünet..... 8

Áttekintés..... 10

B

Beállítások..... 12

D

Dátum/pontos idő

– gyári beállítás..... 8

E

Első üzembe helyezés..... 8

F

Fagyvédelem..... 8

G

Garancia..... 6

H

Használat..... 7

Ház tisztítása..... 23

I

Információk..... 12, 20

Internet-összeköttetés..... 17

J

Javaslatok

– komfort..... 9

Jogi információk..... 19

Jogi információk

– kommunikációs modul..... 19

K

Karbantartás..... 23

Karbantartási üzenet..... 22

Karbantartás üzenet..... 20

Kezelőelemek..... 10

Kivezetett levegő szűrő tisztítása..... 23

Komfort (javaslatok)..... 9

Kommunikációs modul..... 19

Külső légszűrő tisztítása..... 23

L

Lakásszellőztetés

– bekapcsolás..... 21

– energiatakarékosság..... 9

– gyári beállítások..... 8

– kikapcsolás..... 21

LED-kijelzések

– áttekintés..... 10

– jelentés..... 10

Licencek..... 8, 19

– kommunikációs modul..... 19

Low-Power rádiókapcsolat..... 8

N

Nyomógombok..... 10

P

Porlerakódás..... 23

S

Szimbólumok

– általános..... 7

Szűrőcsere..... 10, 23

– indítás..... 23

Szűrőcsere-kijelzés..... 13

Szűrő tisztítása..... 23

T

Téli/nyári átállítás..... 8

Third-party Components Licenses..... 19

Third Party Software..... 19

Tipppek

– energiamegtakarítás..... 9

Tisztítás

– ház..... 23

– lakásszellőztető rendszer..... 23

– szűrő..... 23

Tudnivalók a termékről..... 8

Ü

Üzemen kívül helyezés..... 4

Üzemzavarjelzés..... 20

Üzenetek..... 20

V

ViCare App..... 12

Vítotrol 300-E..... 14

W

Wi-Fi..... 11







Az Ön kapcsolattartója

A berendezésen végzendő karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon az üzemeltető szakcéghez. A közelben található szakségeket pl. a www.viessmann.hu internetcím alatt találhatja.



Viessmann Fűtéstechnika Kft.
2045 Törökbálint
Süssen u. 3.
Telefon: 06-23 / 334-334
Telefax: 06-23 / 334-339
www.viessmann.hu